



ELÉTRICTEL-SERVICE  
302-2077-2692

**SIMBIOLOGIA**

TRANSFORMADOR: Nº  
LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO  
PARA RÁDIO  
TIPOS DE ESTABILIZANTES  
LINDENÇÃO PÚBLICA O,66 kVA / POSTE  
CORROSIÃO MECÂNICA PROIBIDA  
FOLDA TÉCNICA

**SIMBIOLOGIA**

CC - POSTE CONCRETO COM EXISTENTE  
M - POSTE CONCRETO COM A INSTALAR  
M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
- ANCORAGEM SIMPLIS  
- ANCORAGEM DUPLA

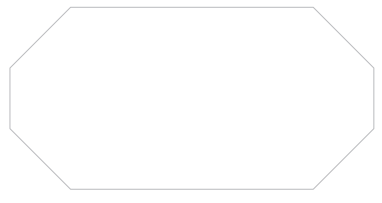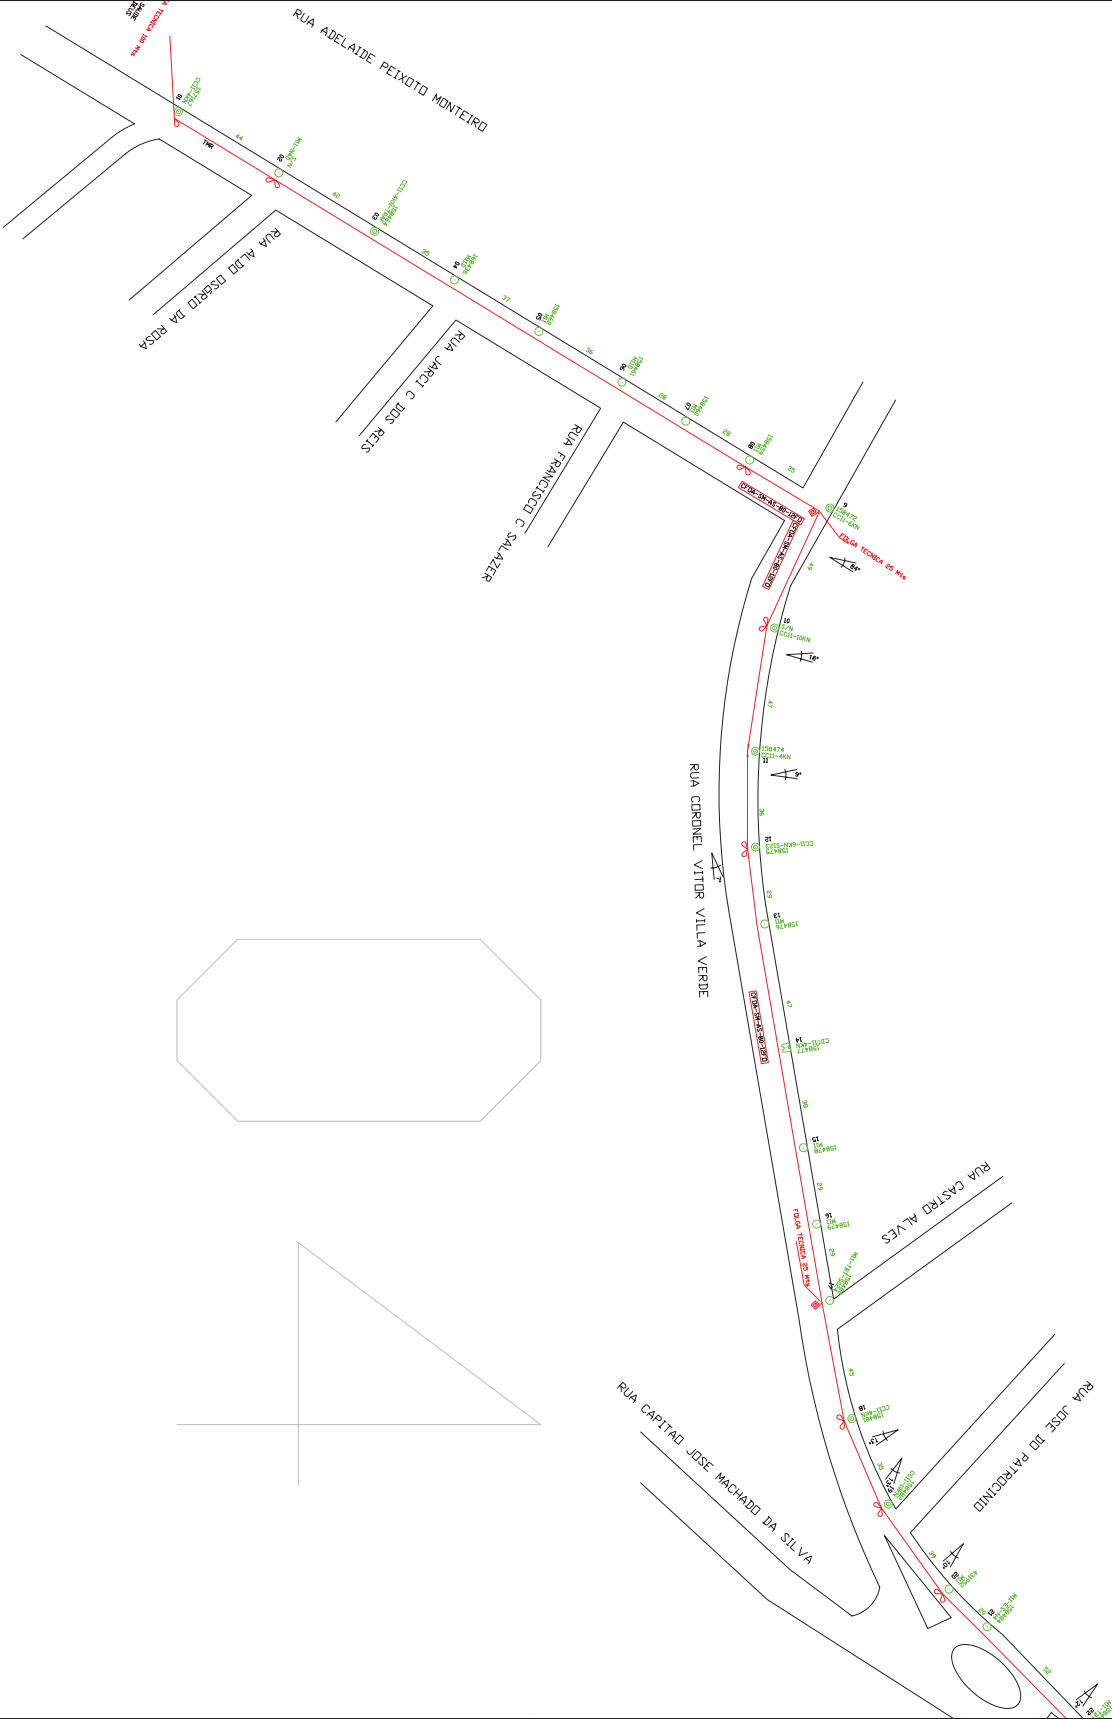

**SITUAÇÃO**

05	04	03
----	----	----

PROJETO: Urbano  
COP. Nº: S/ESCALA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: LOCALIDADE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
NOME: IMPRENSA PERIFERICA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
TIPO DO PROBLEMA/RECLAMACAO: 04/18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º José Roberto de Souza Almeida  
CREA: 40867-D

**CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS**



UNIDADE DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FISCAL  
DATA: 24/07/2014

TRANSFORMADOR: Nº  
 LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO  
 PARA RAIO  
 TIPOS DE ESTABILIZANTES  
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA O,16 kVA / POSTE  
 CORDOALHA MECÂNICA PROIBIDA  
 FOLHA TÉCNICA

CC - POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE  
 CC - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR  
 M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
 M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
 - ANCORAGEM SIMPLES  
 - ANCORAGEM DUPLA

SIMBIOLOGIA

SIMBIOLOGIA

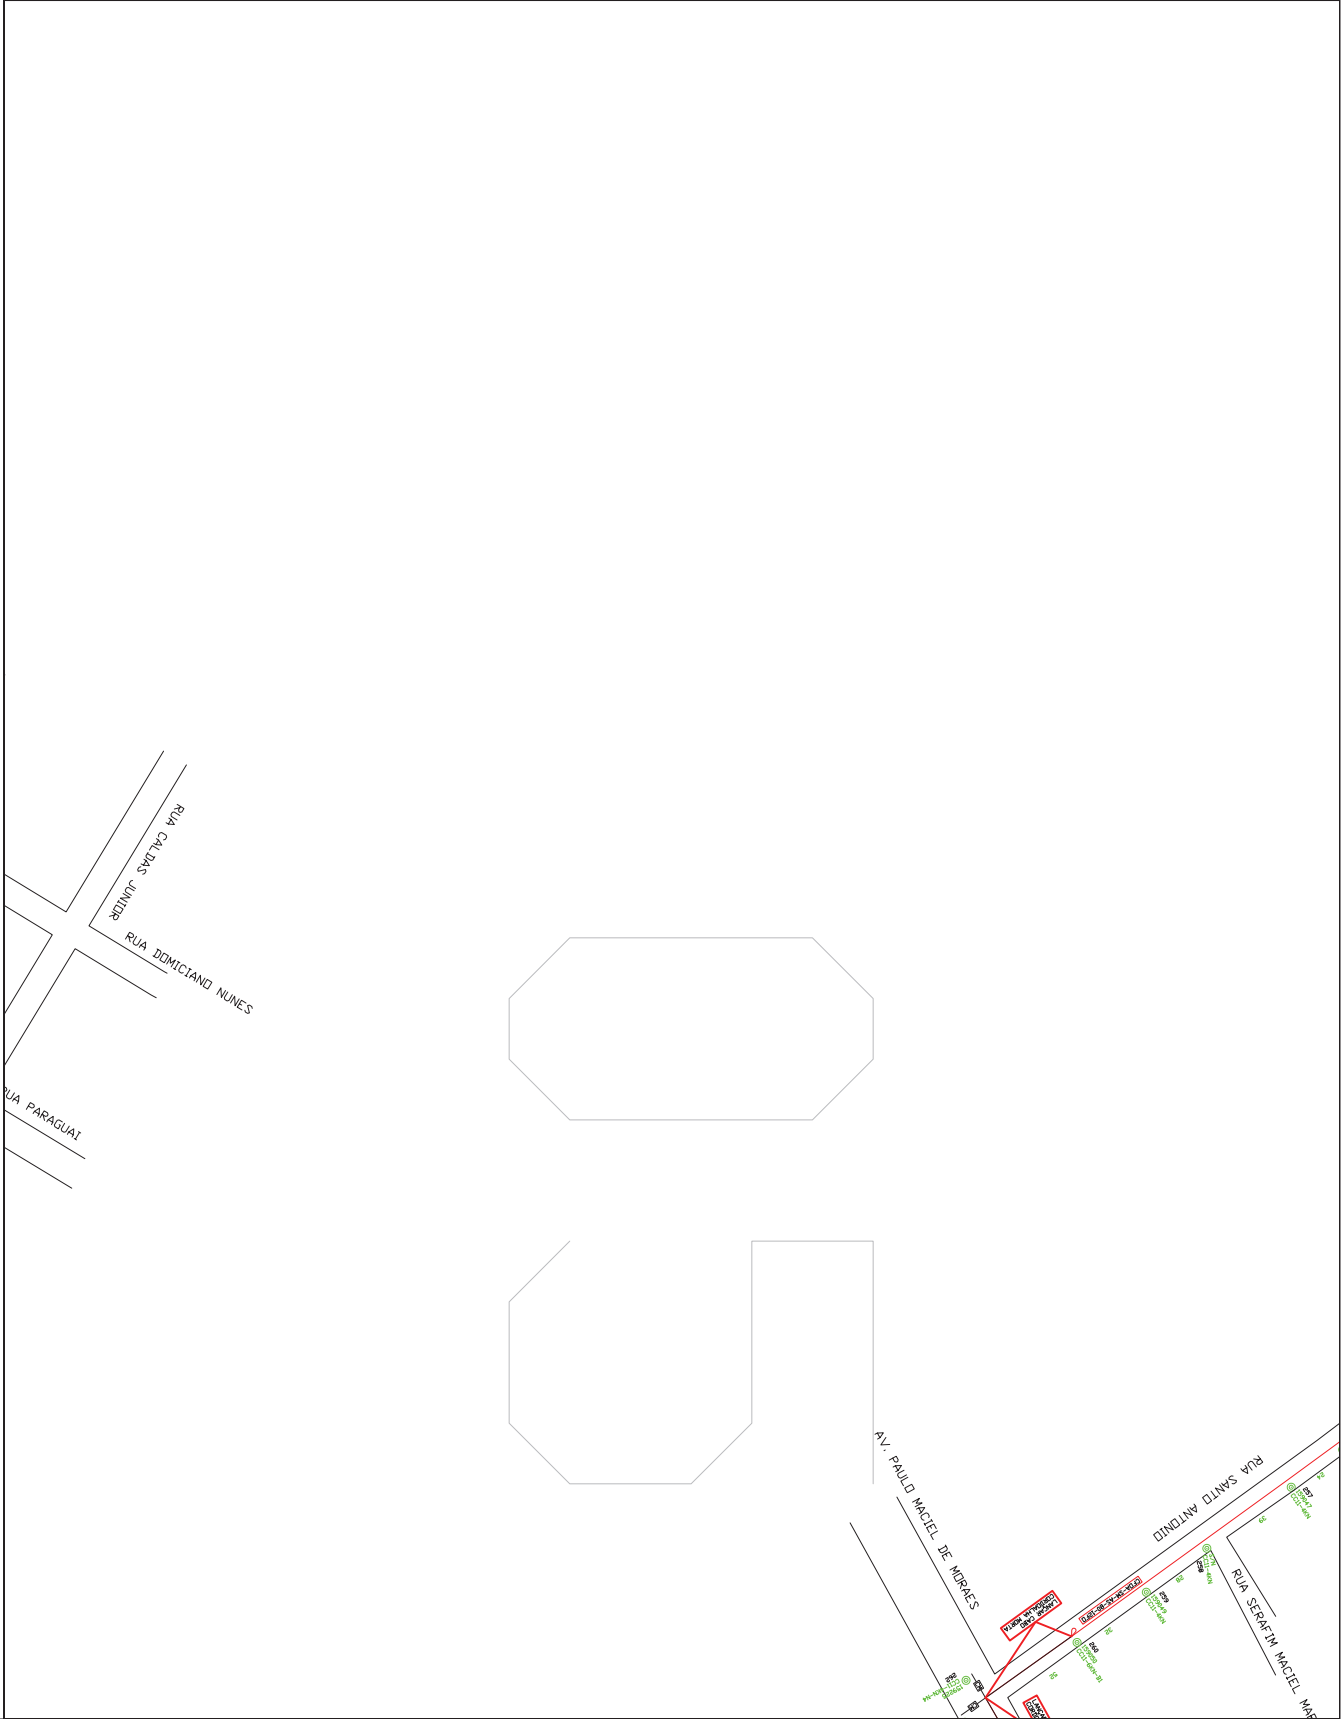

SITUAÇÃO

04	03	02
10	09	06
05	06	02

PRIMEIRO: Urbano  
 SEGUNDO: S/ESCALA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS  
 NOME: IMPRENSA PERIÓDICA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ  
 TIPO DO PROBLEMA/DEFEITO: 05/18

DATA: 24/07/2014


FECHA: 09/07-13

**SIMBIOLOGIA**

TRANSFORMADOR: Nº  
LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO  
PARA RAIO  
TIPOS DE ESTABILIMENTOS  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE  
CORONA LUMINA MECÂNICA PROIBIDA  
FOLDA TÉCNICA

**SIMBIOLOGIA**

CC - POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE  
CC - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR  
M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
- ANCORAGEM SIMPLES  
- ANCORAGEM DUPLA

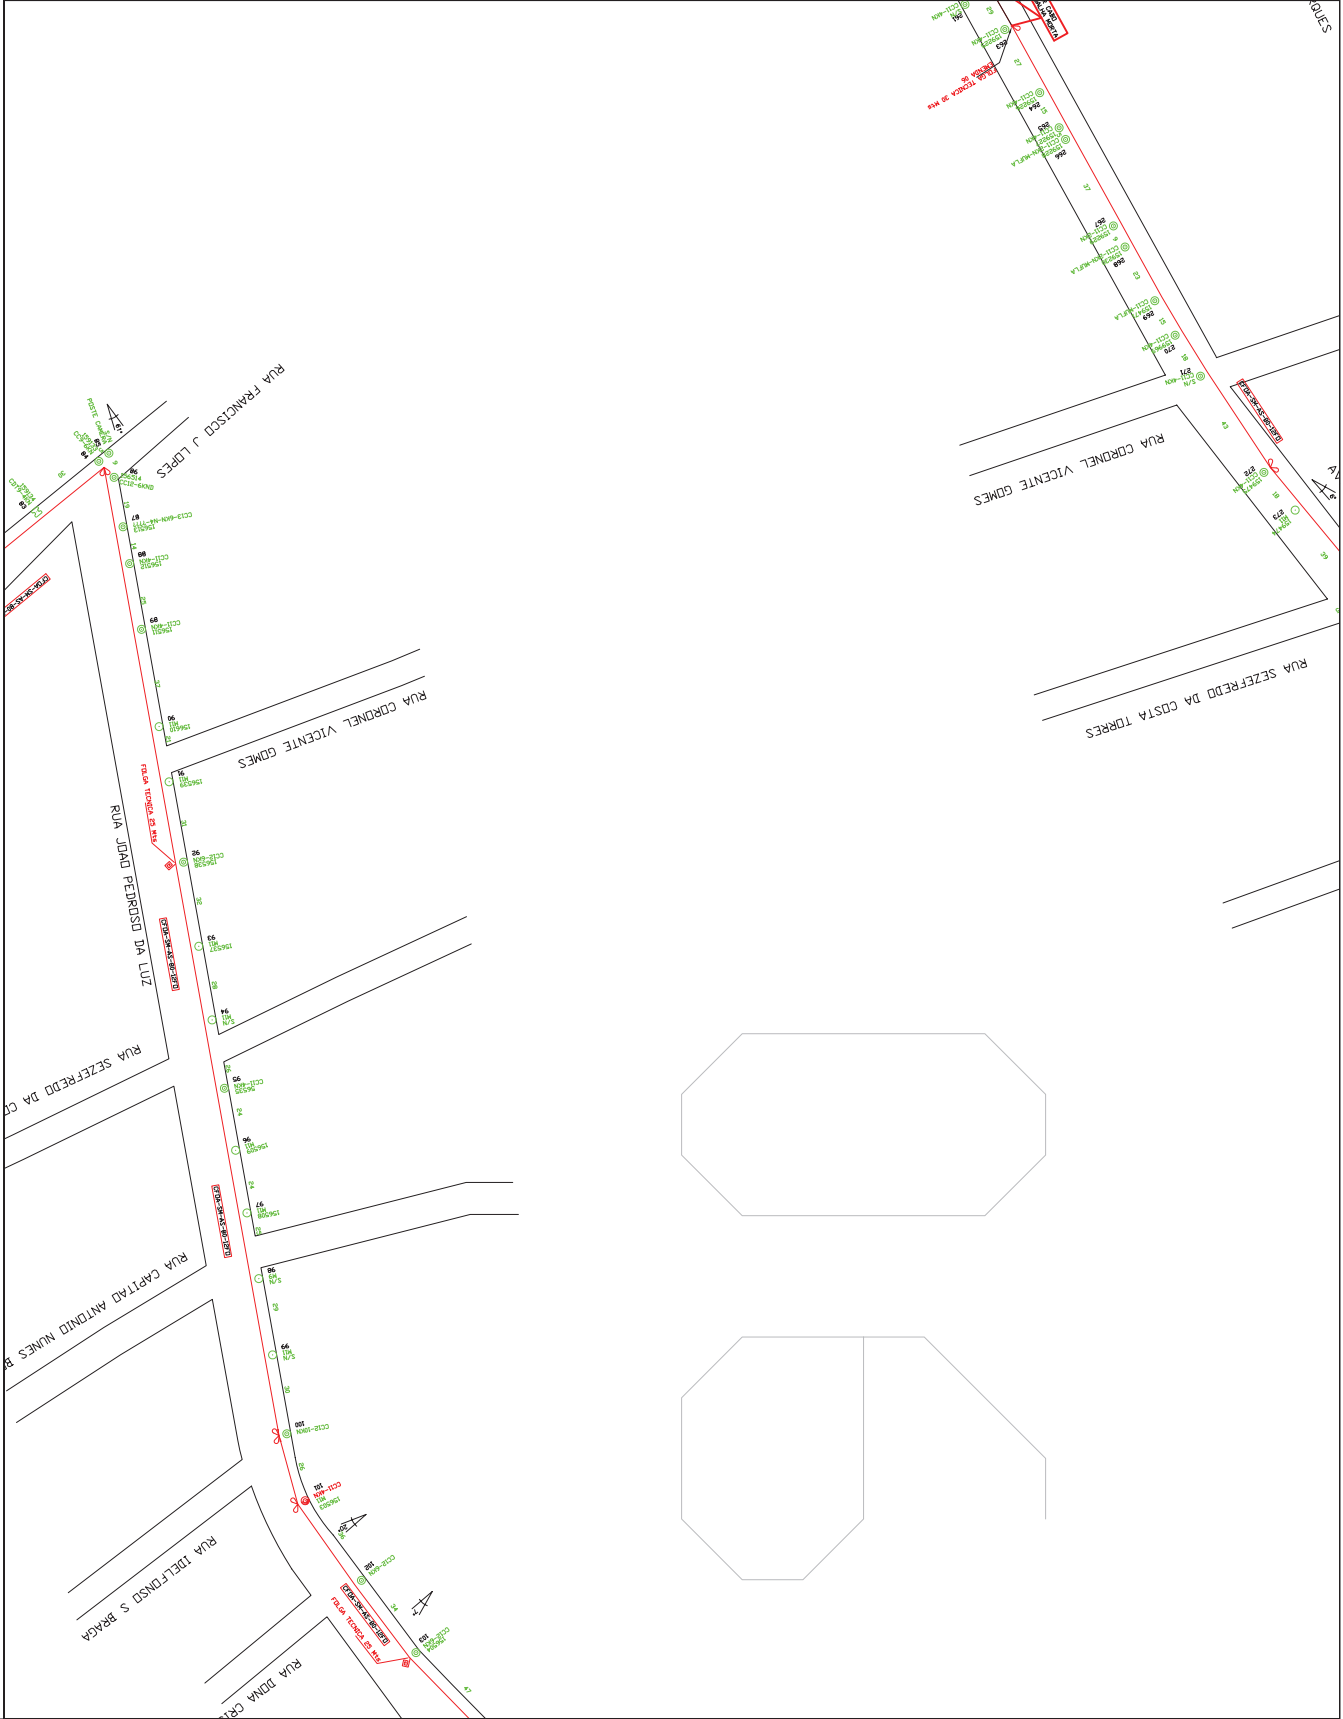

**SIMULADO**

10	09	08
05	06	07
03	02	--



PROJETO: Urbano  
COP. Nº: S/ESCALA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS  
NOME: IMPERIAL/REPRESENTA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ  
TIPO DO PROBLEMA/DESENVOLVIMENTO: 06/18

REPUBLICANOS: 2012  
Lº Nº: 2022 Decreto de 2012 Nº: 2012


DATA: 24/07/2014

FECHA: 06/18

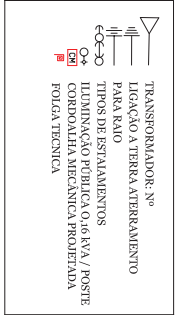

SIMBIOLOGIA

SIMBIOLOGIA

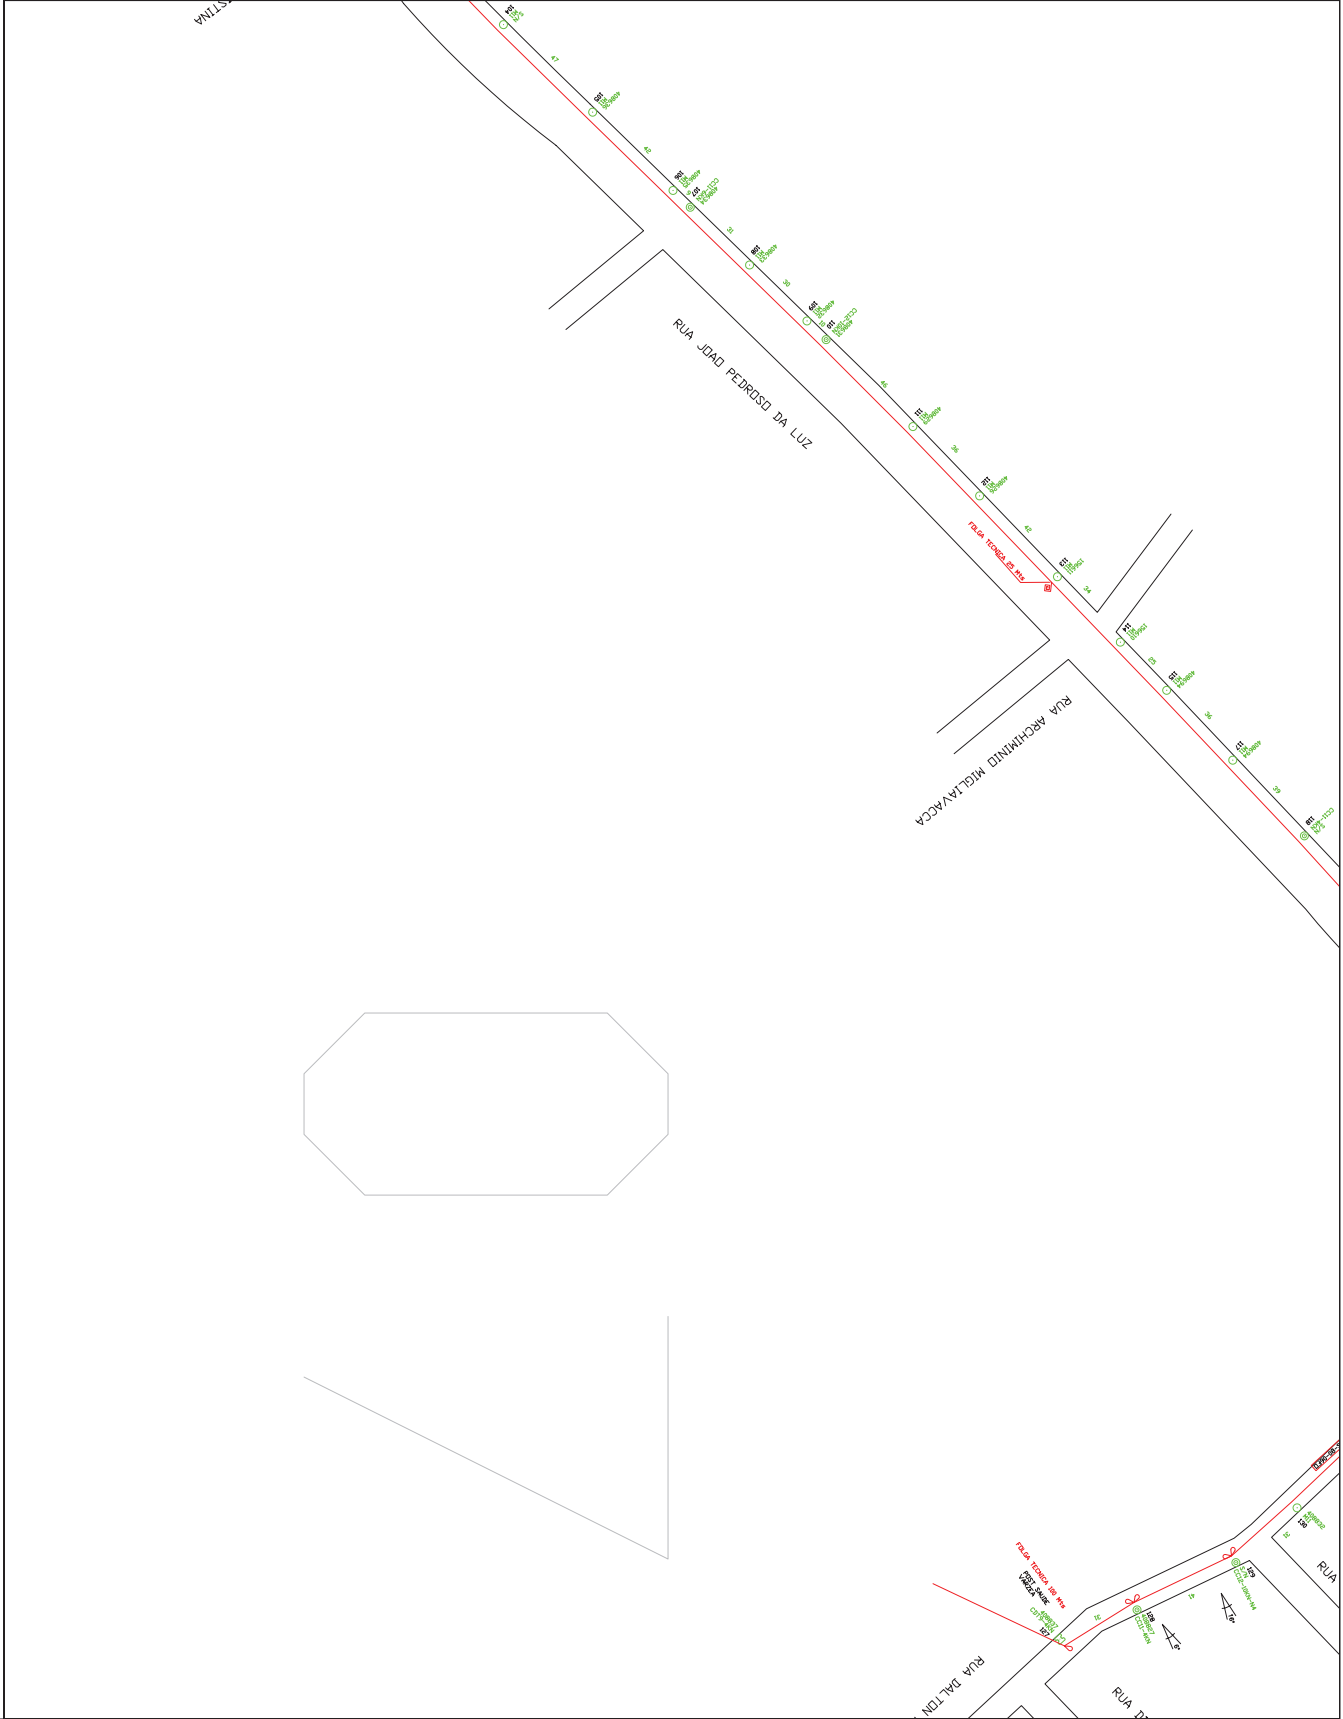

SITUAÇÃO

09	08	
06	07	
02		

PRELITO: Urbano  
 COG. MÚN.: S/ESCALA  
 LOCALIDADE / MUNICÍPIO: CENTRO DE AVALIÇÕES E PERICIAS  
 NOME: BARRAGEM MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ  
 TIPO DO PROBLEMA: PROBLEMA DE PROBLEMA

RESPOSTA TÉCNICA Nº: 40867-03  
 DATA: 24/07/2014  
 FOLHA: 07/18




- TRANSPORADADOR Nº**  
**LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO**  
**PARA RÁDIO**  
**TIPOS DE ESTABILIMENTOS**  
**ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kV A.V. / POSTE**  
**CORBONALIA MECÂNICA PROIBIDA**  
**FOLDA TÉCNICA**

- CC** - POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE  
**CC** - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR  
**M** - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
**M** - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
**CPT** - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
**CPT** - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
**ANC** - ANCORAGEM SIMPLS  
**ANC** - ANCORAGEM DUPLA

**SIMBIOLOGIA**

**SIMBIOLOGIA**

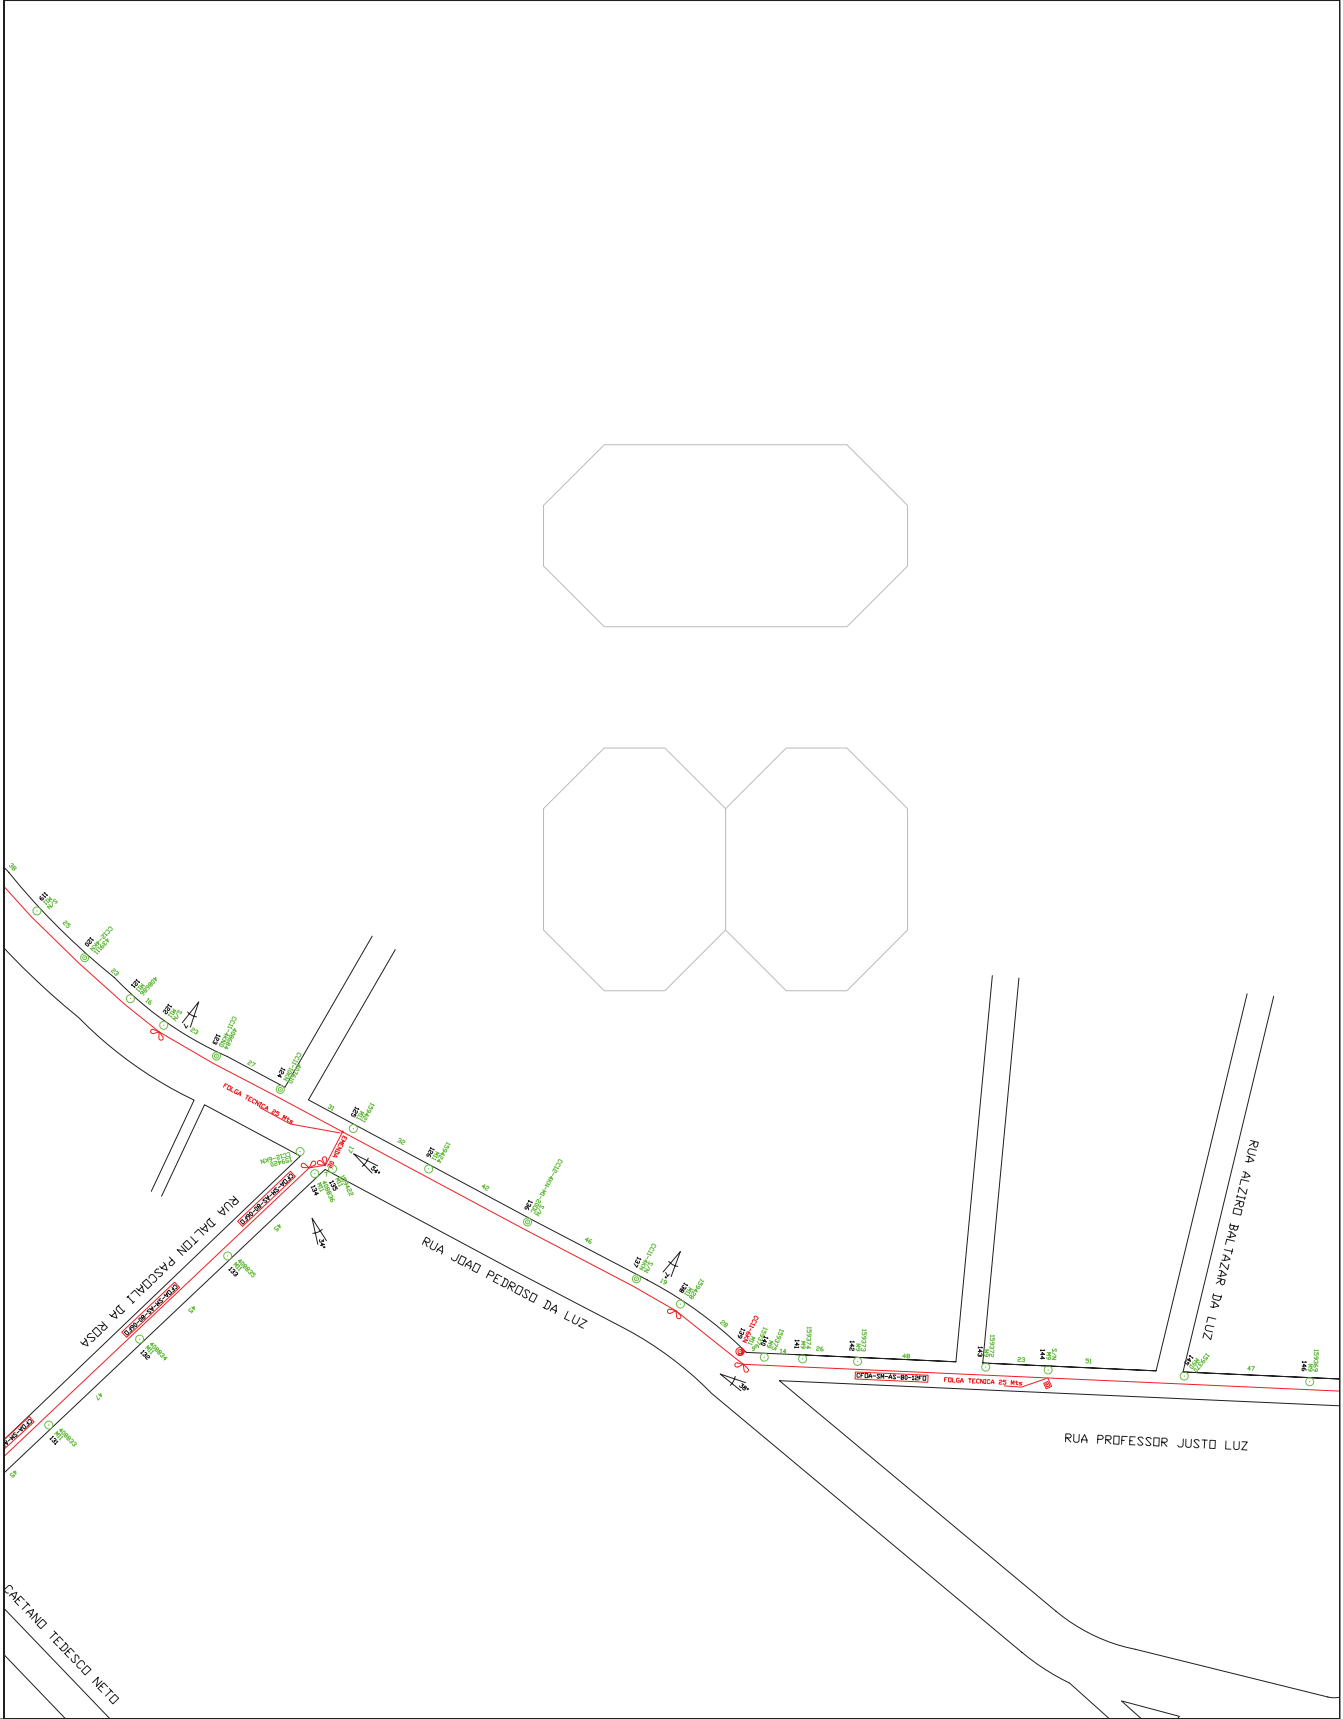

**SITUAÇÃO**

13	14		
09	08		
06	07		

**PROJETO:** Urbano  
**ESP. N.º:** S/ESCALA

**LOCALIDADE / MUNICÍPIO:** LOCALIDADE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**REQUISITANTE:** CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

**DATA:** 24/07/2014

**FECHA:** 08/18

**PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**


**PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**SIMBIOLOGIA**

- TRANSFORMADOR: Nº
- LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO PARA RAIO
- TIPOS DE ESTABILIMENTOS
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE
- CORDOALHA MECÂNICA PROIBIDA
- FOLDA TÉCNICA

**SIMBIOLOGIA**

- POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE
- POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR
- POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
- POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
- POSTE CONCRETO DUPLA T EXISTENTE
- POSTE CONCRETO DUPLA T A INSTALAR
- ANCORAGEM SIMPLES
- ANCORAGEM DUPLA

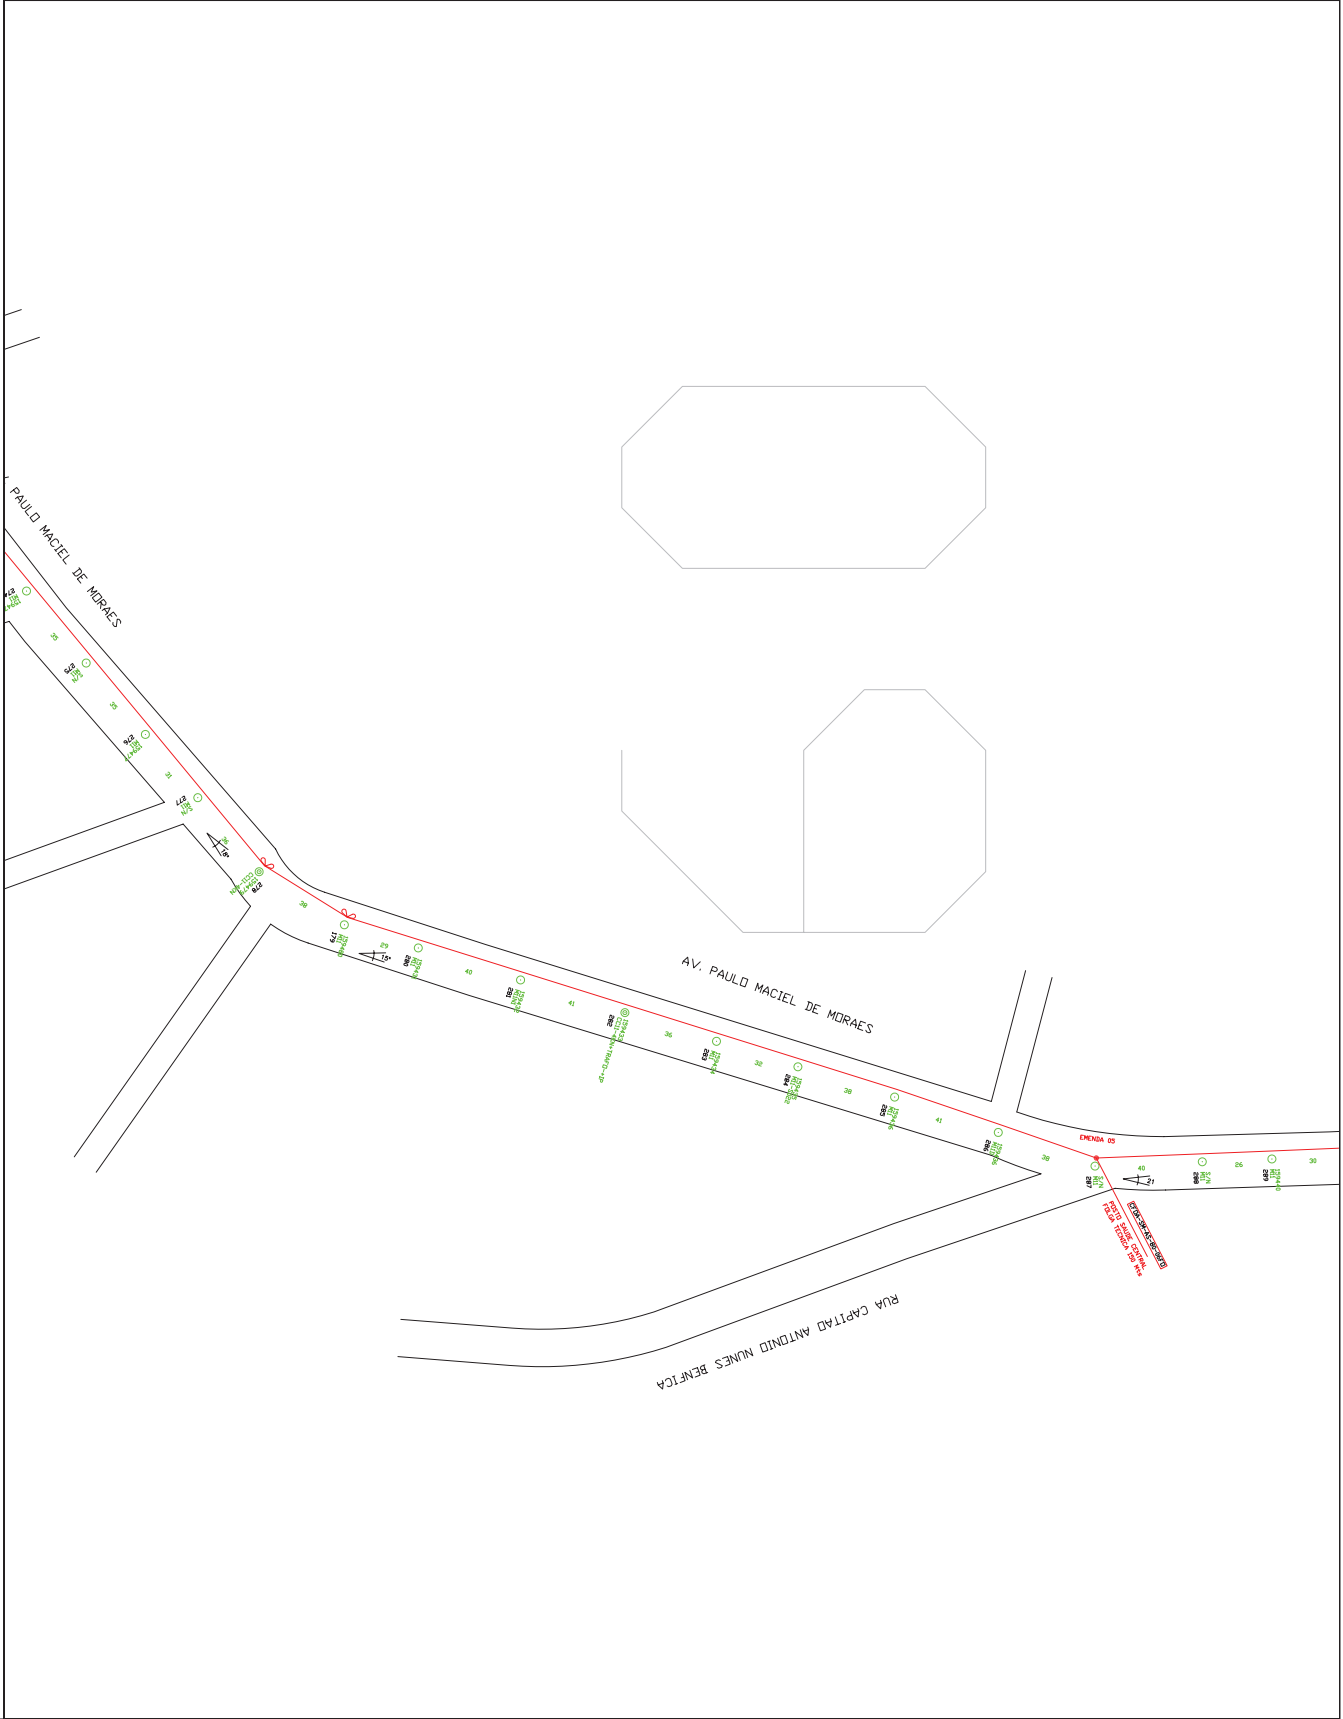

**SITUAÇÃO**

12	13	14
10	09	08
05	06	07

PROJETO: Urbano

ESP: S/ESCALA

LOCALIDADE / ZONA: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

LOCAL: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

DATA: 24/07/2014

FECHA: 09/18

PROJETA: [Signature]

REVISÃO: [Signature]

APROVADO: [Signature]

RESPONSÁVEL TÉCNICO: [Signature]

EMP: 4022 PAVÃO DE ZODIACO/AMAZONIA

CHEN: 40867-03



ELETRICTEL-SERVICE  
301-2077-2080

**SIMBIOLOGIA**

TRANSFORMADOR: Nº  
LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO  
PARA RÁDIO  
TIPOS DE ESTABILIMENTOS  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE  
CORONA M1  
CORONA M2  
CORONA M3  
CORONA M4  
CORONA M5  
CORONA M6  
CORONA M7  
CORONA M8  
CORONA M9  
CORONA M10  
CORONA M11  
CORONA M12  
CORONA M13  
CORONA M14  
CORONA M15  
CORONA M16  
CORONA M17  
CORONA M18  
CORONA M19  
CORONA M20  
CORONA M21  
CORONA M22  
CORONA M23  
CORONA M24  
CORONA M25  
CORONA M26  
CORONA M27  
CORONA M28  
CORONA M29  
CORONA M30  
CORONA M31  
CORONA M32  
CORONA M33  
CORONA M34  
CORONA M35  
CORONA M36  
CORONA M37  
CORONA M38  
CORONA M39  
CORONA M40  
CORONA M41  
CORONA M42  
CORONA M43  
CORONA M44  
CORONA M45  
CORONA M46  
CORONA M47  
CORONA M48  
CORONA M49  
CORONA M50  
CORONA M51  
CORONA M52  
CORONA M53  
CORONA M54  
CORONA M55  
CORONA M56  
CORONA M57  
CORONA M58  
CORONA M59  
CORONA M60  
CORONA M61  
CORONA M62  
CORONA M63  
CORONA M64  
CORONA M65  
CORONA M66  
CORONA M67  
CORONA M68  
CORONA M69  
CORONA M70  
CORONA M71  
CORONA M72  
CORONA M73  
CORONA M74  
CORONA M75  
CORONA M76  
CORONA M77  
CORONA M78  
CORONA M79  
CORONA M80  
CORONA M81  
CORONA M82  
CORONA M83  
CORONA M84  
CORONA M85  
CORONA M86  
CORONA M87  
CORONA M88  
CORONA M89  
CORONA M90  
CORONA M91  
CORONA M92  
CORONA M93  
CORONA M94  
CORONA M95  
CORONA M96  
CORONA M97  
CORONA M98  
CORONA M99  
CORONA M100

**SIMBIOLOGIA**

CC - POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE  
M - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR  
M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
A - ANCORAGEM SIMPLES  
A - ANCORAGEM DUPLA

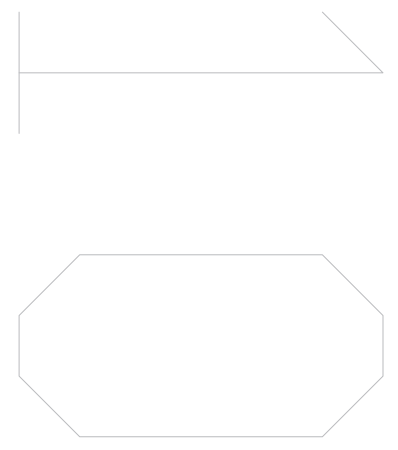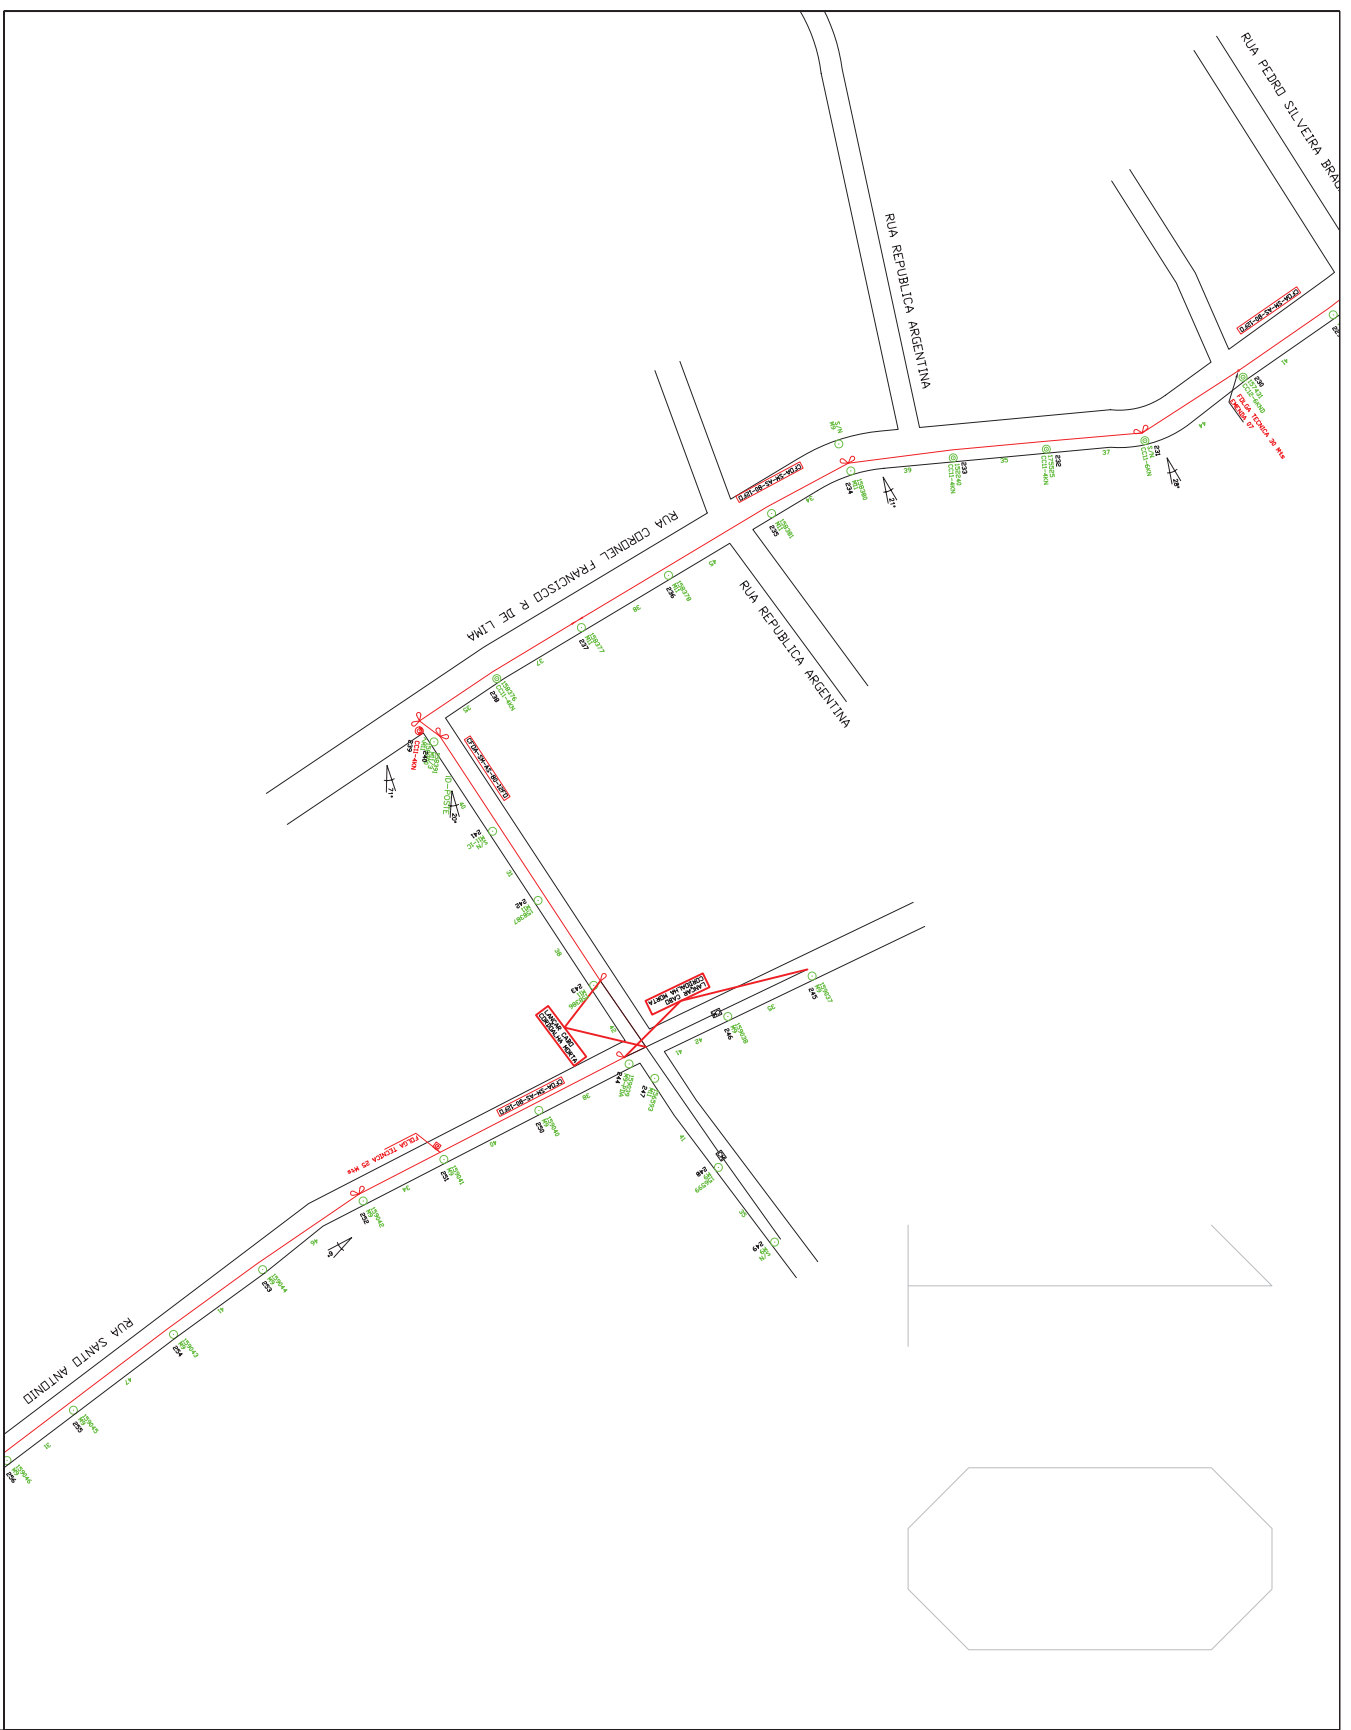

**SITUAÇÃO**

11	12	13
-	10	09
-	05	06

PROJETO: Urbano  
COP. Nº: S/ESCALA

LOCALIDADE / ZONA: CENTRO DE AVALIOÇÕES E PERICIAS  
NOME: PARQUE ARGENTINA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ

TIPO DO PROBLEMA/DESENVOLVIMENTO: 10/18



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ALEX PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  
CREA: 40867-D

DATA: 24/07/2014

Logos and additional project information.







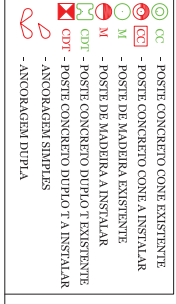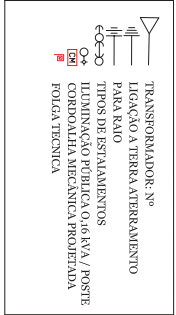

SIMBIOLOGIA

SIMBIOLOGIA

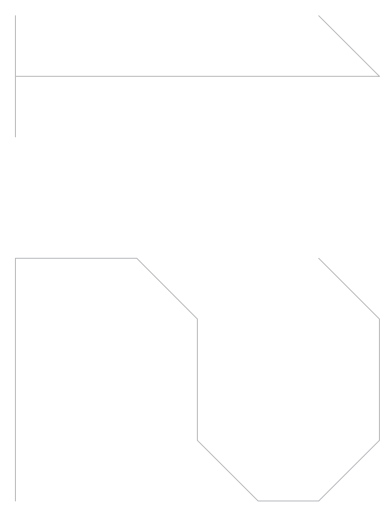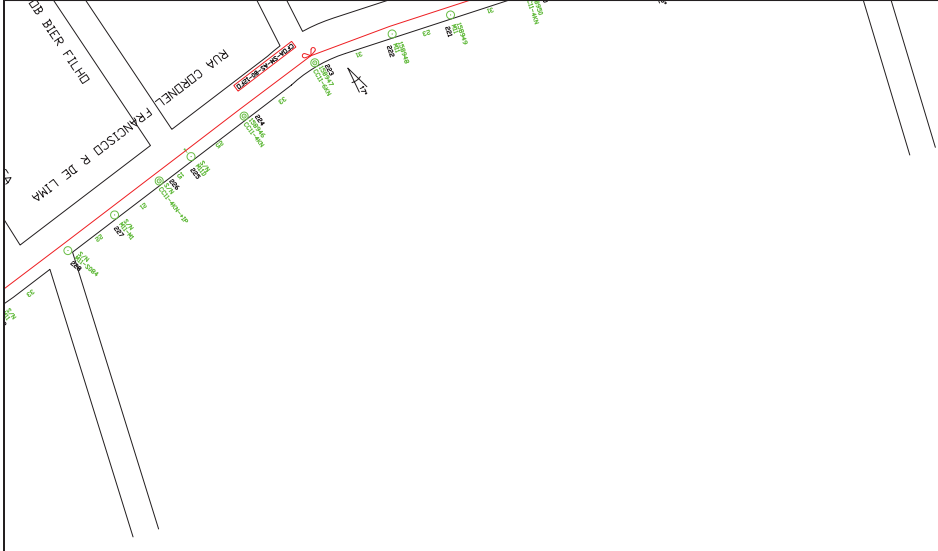

SITUAÇÃO


16	11	12	13	09
10	11	12	13	09

<p>PRATO URBANO          S/ESCALA</p>	<p>LOCALIDADE / ZONA</p> <p>LOCALIDADE: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS</p> <p>NOME: BARRAGEM/RETENTINA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA</p> <p>TIPO DO PROBLEMA/OCORRÊNCIA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO          Eng. Alex Pereira de Souza/Arquiteto</p> <p>CHECA: 40867-0</p> <p>DATA: 24/07/2014</p> <p>FECHA: 12/18</p>
---	---	--

SIMBROLOGIA	
	TRANSFORMADOR: Nº
	LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO
	PARA RAIO
	TIPOS DE ESTAMAMENTOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE
	CORONA MIA MECÂNICA PROIBIDA
	FOLDA TÉCNICA

SIMBROLOGIA	
	CC - POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE
	CC - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR
	M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
	M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
	CCPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
	CCPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR
	- ANCORAGEM SIMPLES
	- ANCORAGEM DUPLA

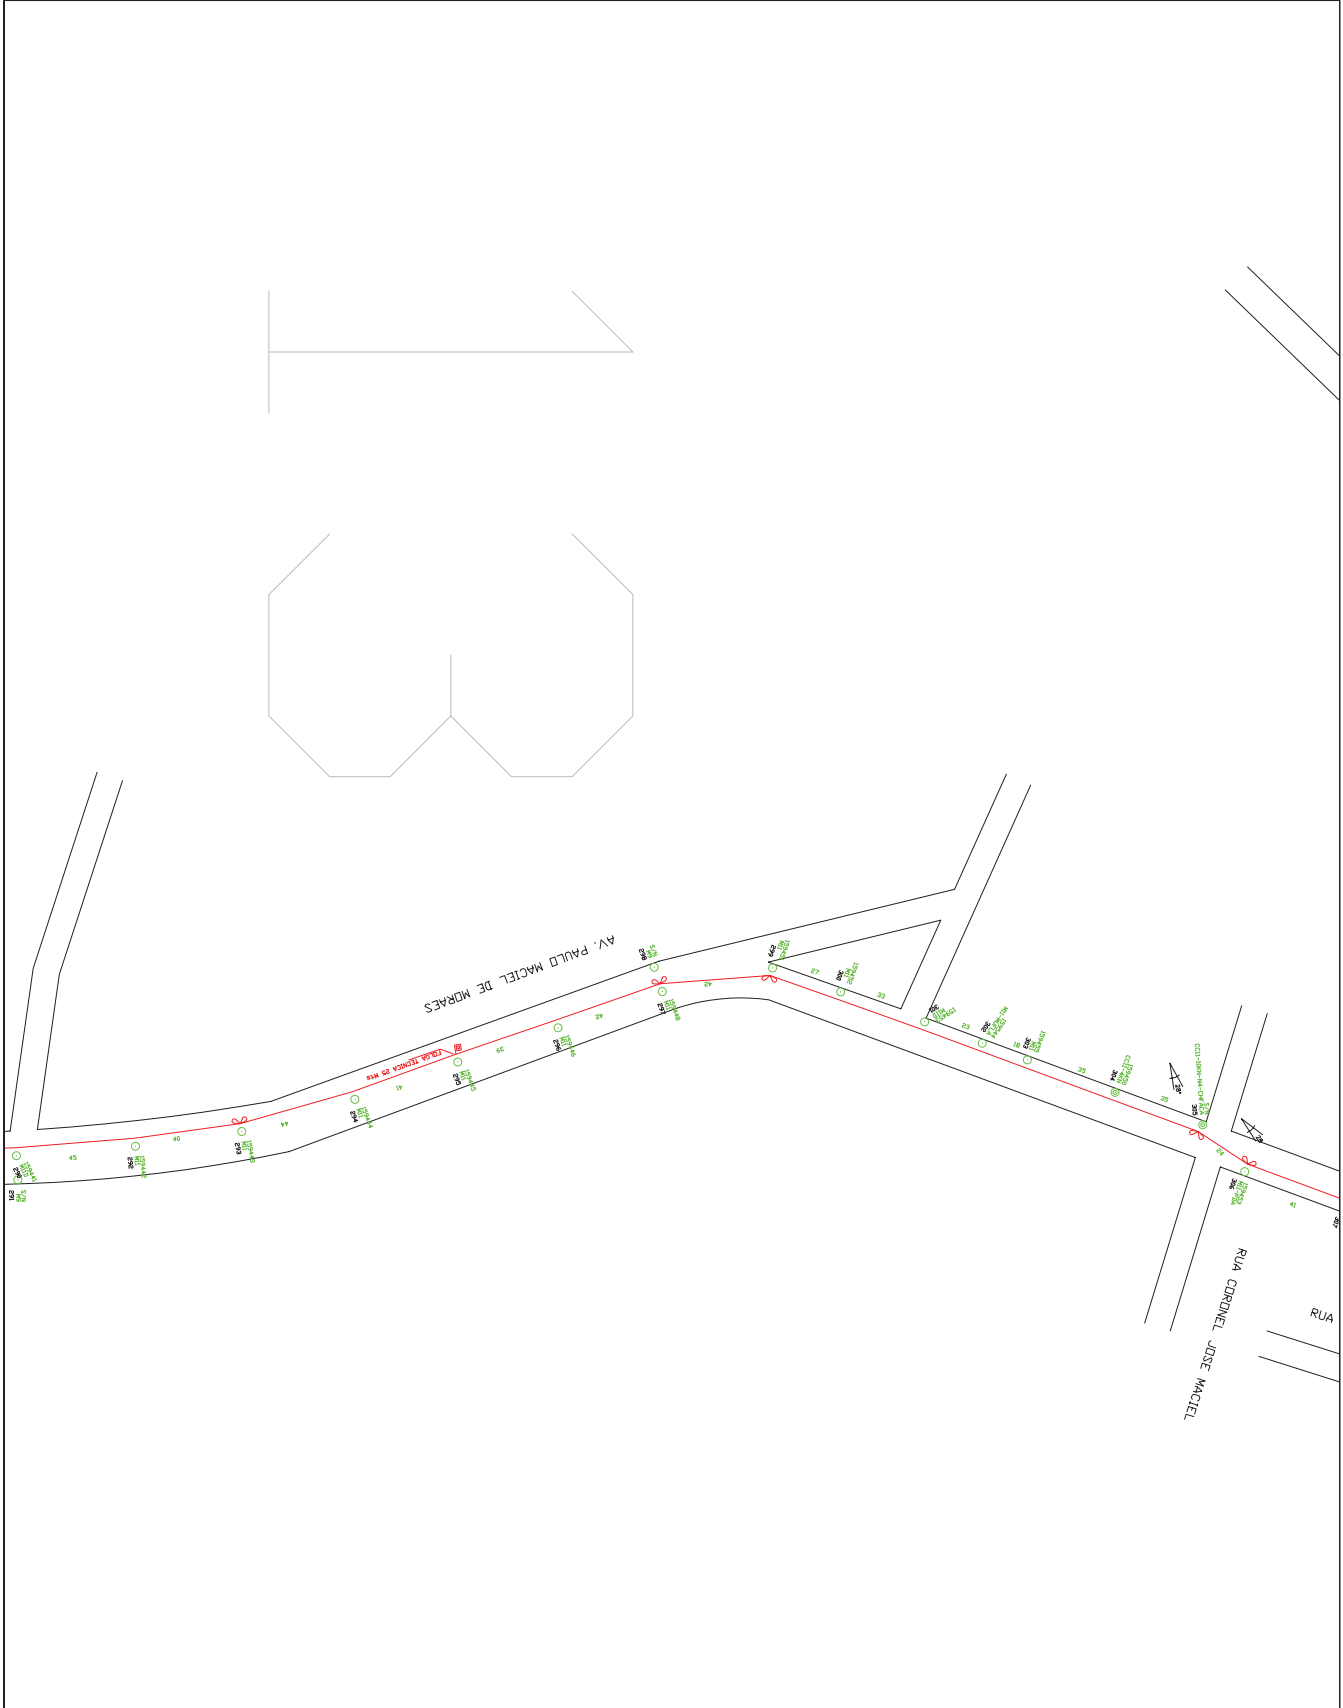

SITUAÇÃO

10	09	08
12	13	14
16	15	

	Município: Urbano CEP: 96.200-000 S/ESCALA
Localização / Área: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS Nome: IMPRENSA PERIFERIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA Tipo do Empreendimento:	Responsável Técnico: Nº: 4022/2017 de 2017/Anexo CREA: 40867-D Data: 24/07/2014 Folha: 13/18



ELECTRICTEL-SERVICE  
303.2077-2089

**SIMBIOLOGIA**

- TRANSFORMADOR: Nº
- LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO PARA RAIO
- TIPOS DE ESTABILIMENTOS
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA O,16 (NVA) /POSTE
- CORDOALHA MECÂNICA PROTEGIDA
- FOLHA TÉCNICA

**SIMBIOLOGIA**

- POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE
- POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR
- POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
- POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
- POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
- POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR
- ANCORAGEM SIMPLES
- ANCORAGEM DUPLA

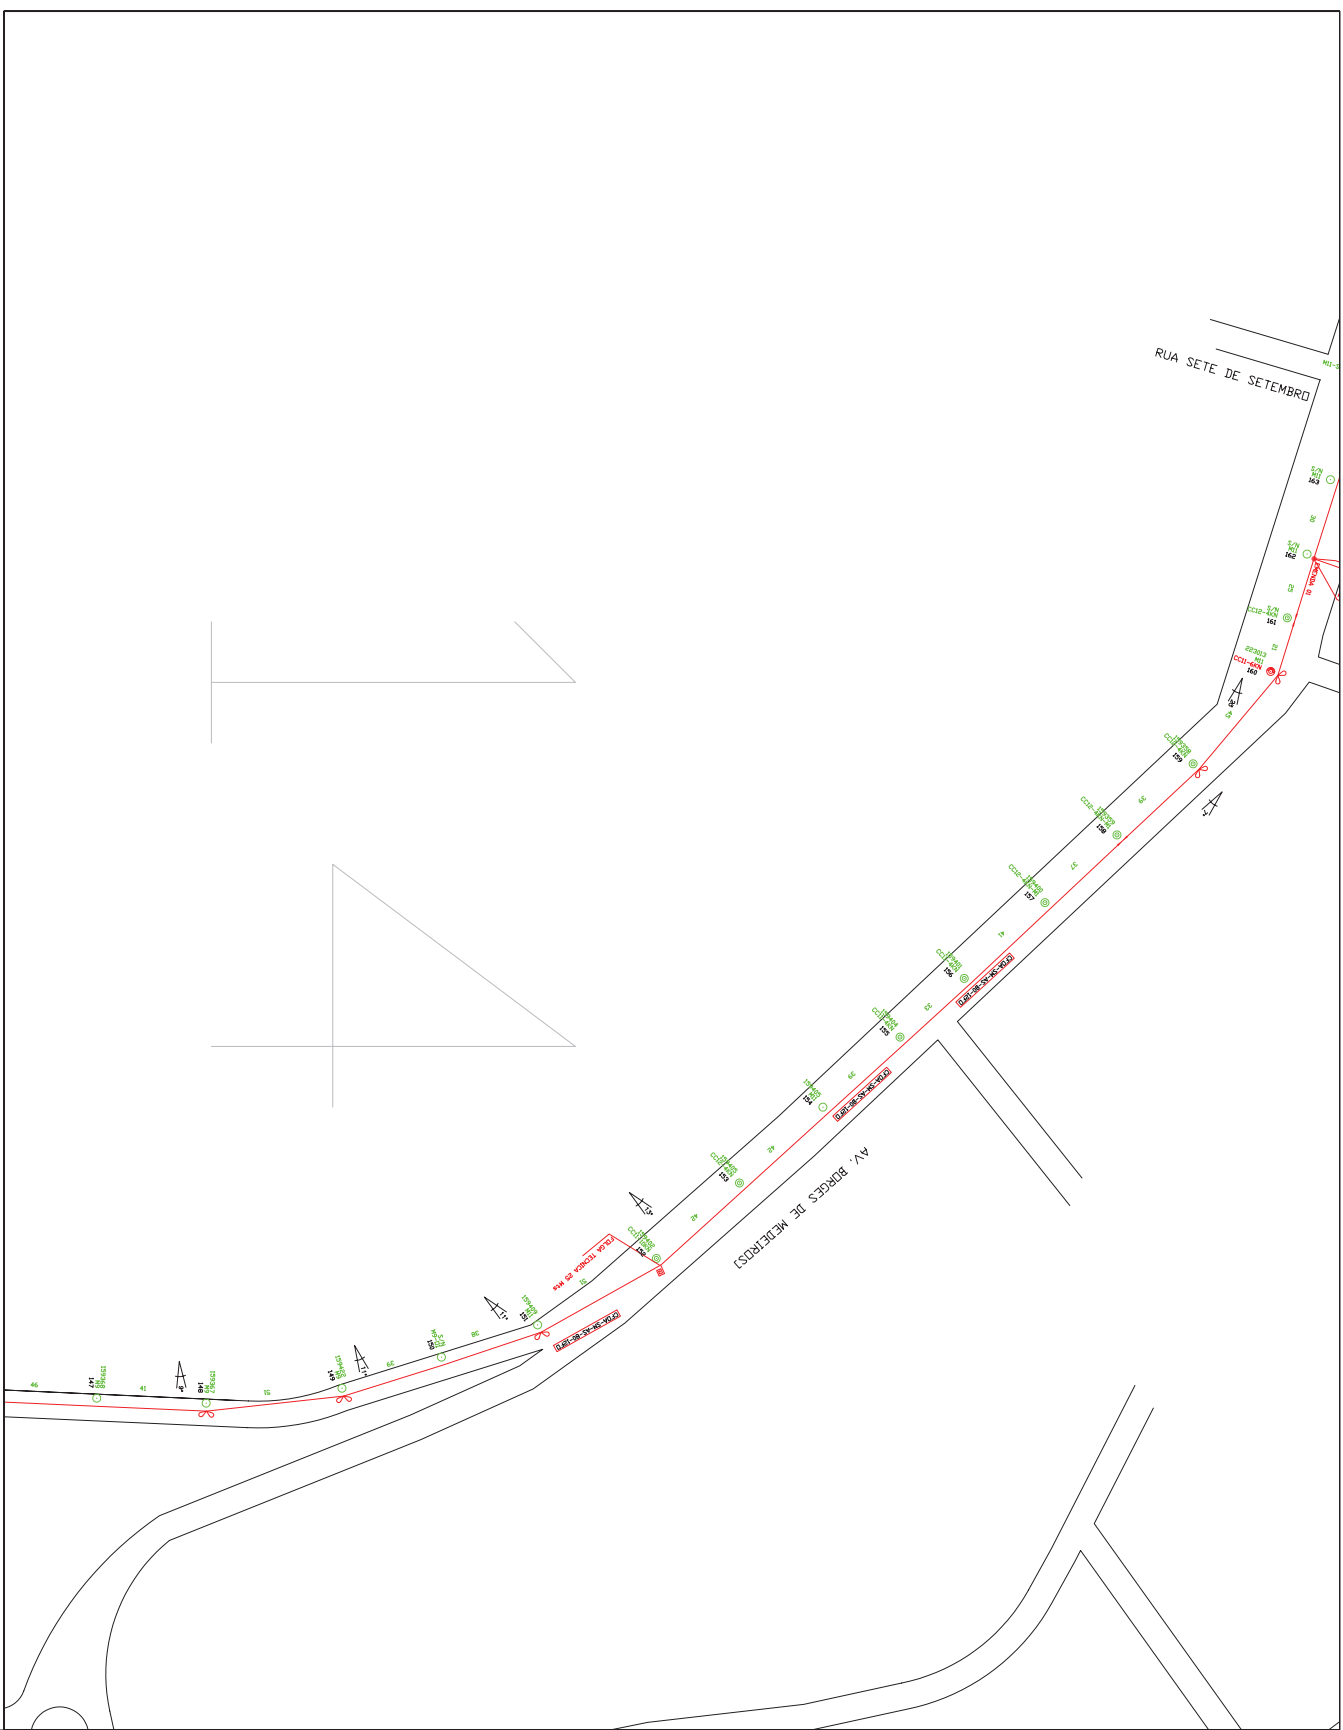

**SITUAÇÃO**

16	15	
13	14	
09	08	

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Eng.º André Roberto de Souza Almeida

**CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS**

UNIDADE EXECUCIONAIS E FISCAL  
SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS

DATA: 24/07/2014

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: LOCALIZAMENTO ANTONIO DA PATRIULHA

NOME: BARRAGEM/RENTAL MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRIULHA

TIPO DO PROBLEMA/OCORRÊNCIA

PRELIMINAR: Urbano


COG. REG. S/ESCALA

ESCALA

FECHA: 13/18

TRANSFORMADOR: Nº  
 LIGAÇÃO À TERRA ATERRAMENTO  
 PARA RAIO  
 TIPOS DE ESTABILIMENTOS  
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE  
 CORONAÇÃO MECÂNICA PROIBIDA  
 FOLDA TÉCNICA

CC - POSTE CONCRETO COM EXISTENTE  
 M - POSTE CONCRETO COM A INSTALAR  
 M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
 M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLA T EXISTENTE  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLA T A INSTALAR  
 - ANCORAGEM SIMPLIS  
 - ANCORAGEM DUPLA

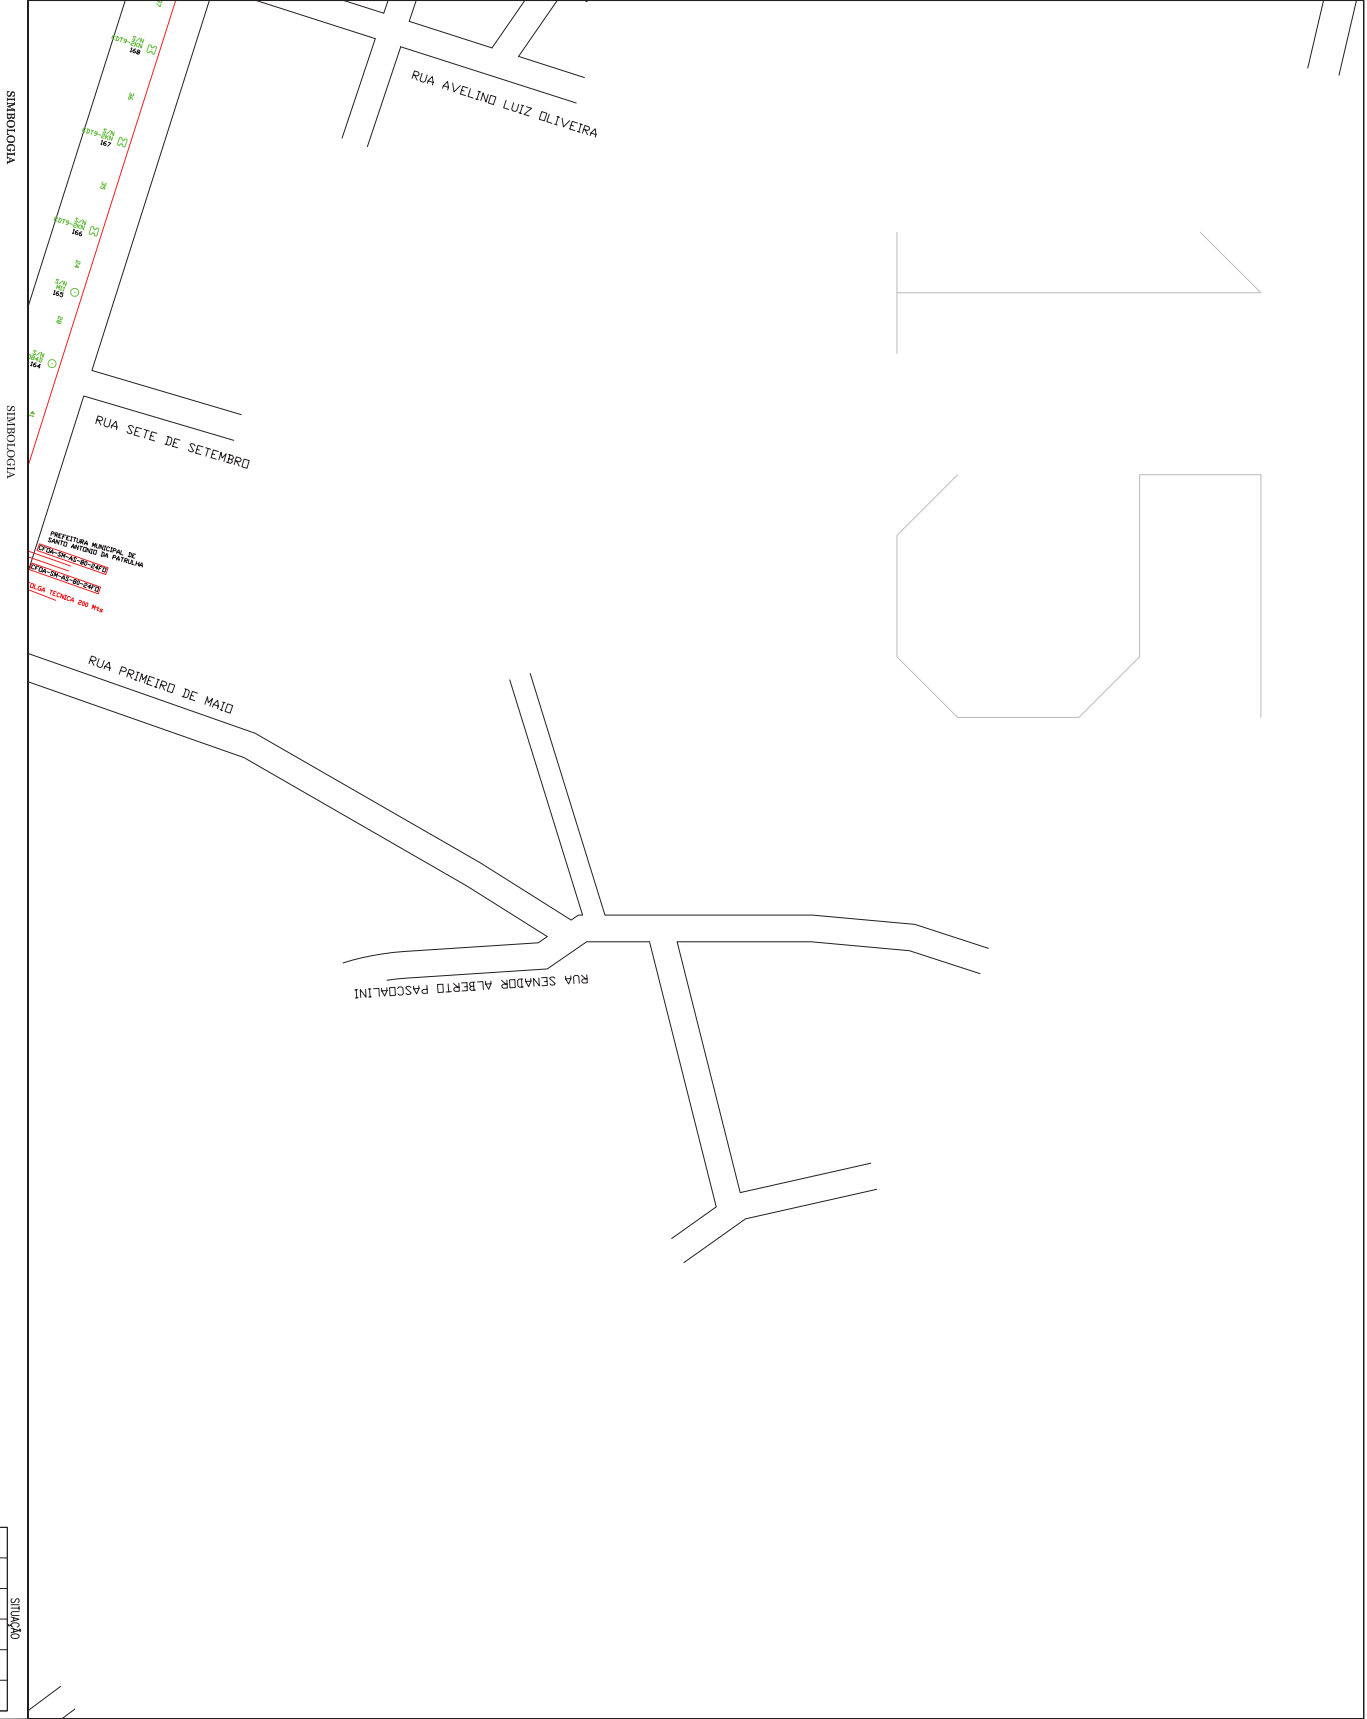

PROJETO: Urbano  
 END: S/ESCALA

LOCALIDADE / ZONA: CENTRO DE AVALIOÇES E PERÇIAS

UNIDADE EXECUTORA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO

DATA: 24/07/2014

FECHA: 15/18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º José Roberto de Souza Junior

CHRG: 40867-0




TRANSFORMADOR: Nº  
 LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO  
 PARA RAO  
 TIPOS DE ESTABILIMENTOS  
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE  
 CORDOALHA MECÂNICA PROIBIDA  
 FOLHA TÉCNICA

CC - POSTE CONCRETO COM EXISTENTE  
 M - POSTE CONCRETO COM A INSTALAR  
 M - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE  
 M - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE  
 CPT - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR  
 - ANCORAGEM SIMPLIS  
 - ANCORAGEM DUPLA

SIMBIOLOGIA

SIMBIOLOGIA

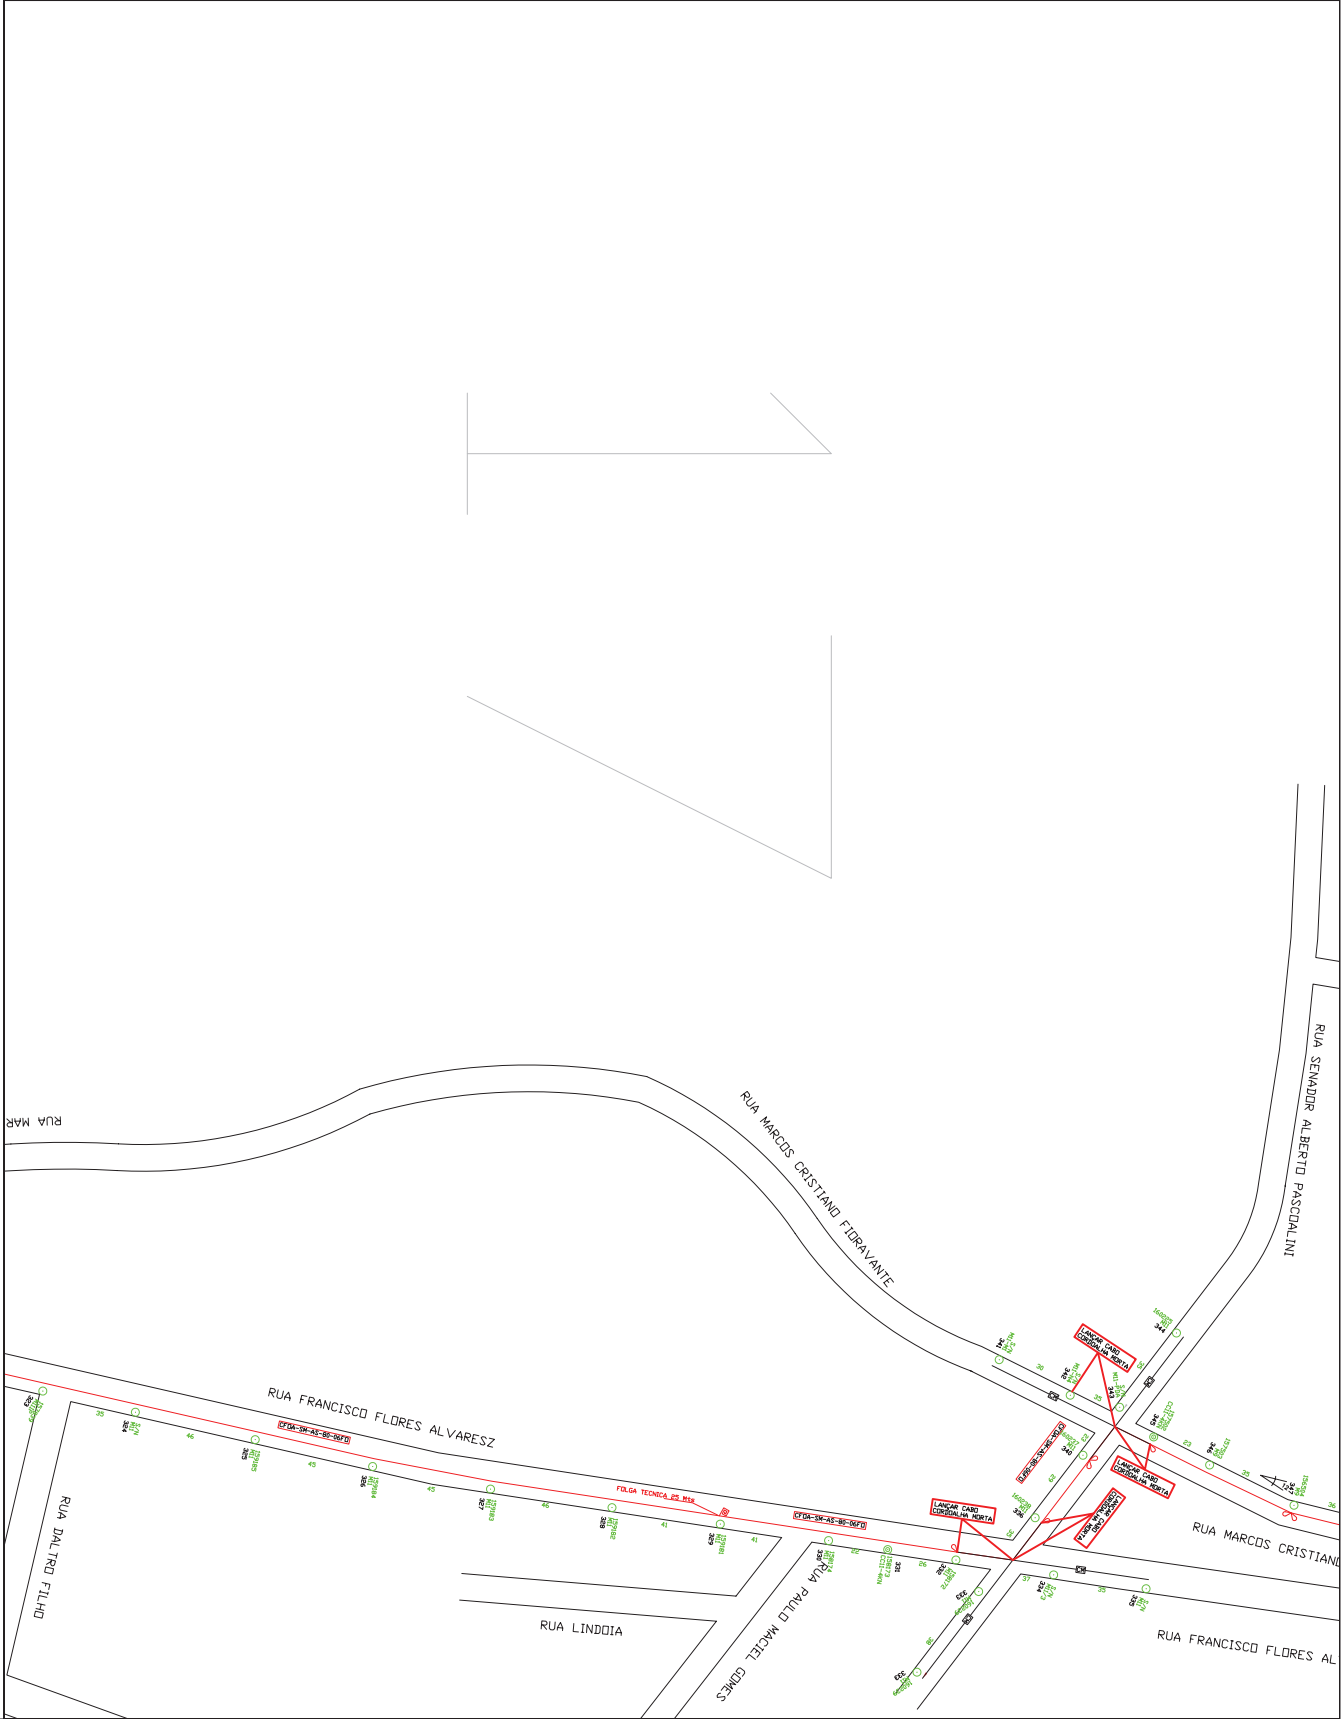

SITUAÇÃO

18	17	16	15
----	----	----	----




PROJETO: Urbano  
 COG. MÚN. S/ESCALA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS  
 NOME: IMPRENSA PERIFERIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
 TIPO DO PROBLEMA/DEFEITO: 17/18

RESPOSTA TÉCNICA Nº: 17/18  
 DATA: 24/07/2014

- SIMBIOLOGIA**
- TRANSFORMADOR: Nº
  - LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO PARA RAIO
  - TIPOS DE ESTABILIMENTOS
  - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 KV A.V. / POSTE
  - FOLHA TÉCNICA

- SIMBIOLOGIA**
- POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE
  - POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR
  - POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
  - POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
  - POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
  - POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR
  - ANCORAGEM SIMPLES
  - ANCORAGEM DUPLA

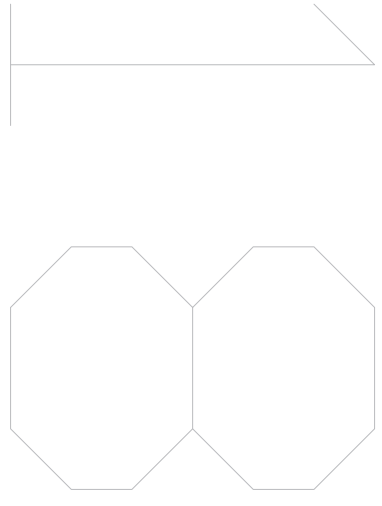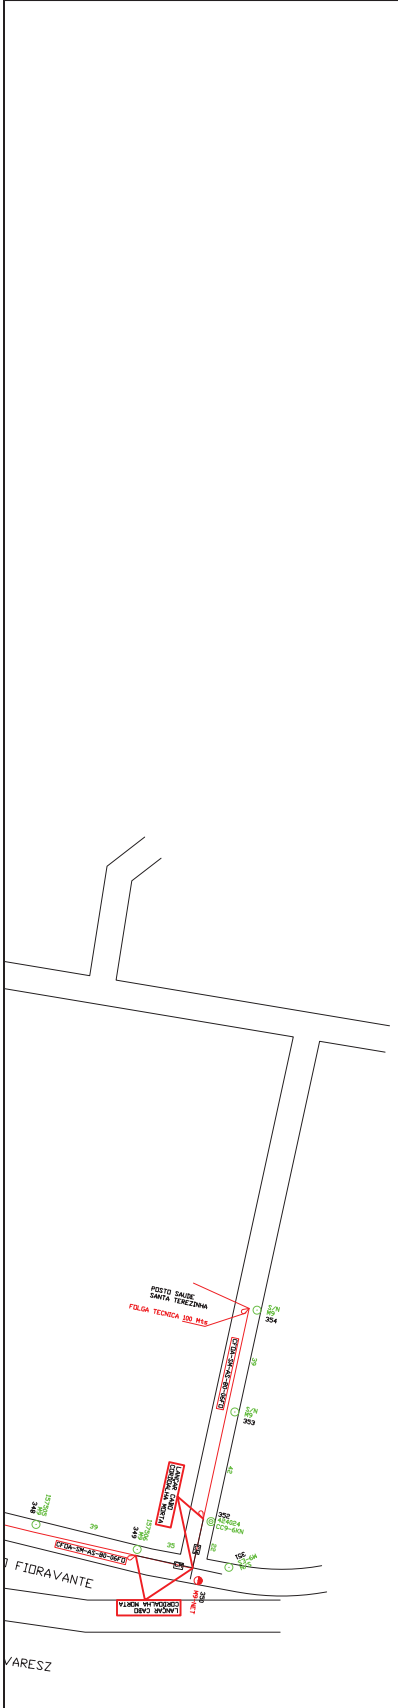

PROJETO: Urbano

END: Rua S/ESCALA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO: CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

NOME: IMPRENSA PERITIVA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ

TIPO DO PROBLEMA/DESENVOLVIMENTO: 18/18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º José Roberto de Souza Junior

CHAPA: 40867-03

DATA: 24/07/2014

FECHA: 18/18


Blank area for additional notes or specifications.

**SIMBIOLOGIA**

- TRANSFORMADOR: Nº
- LIGAÇÃO A TERRA ATERRAMENTO PARA RAIO
- TIPOS DE ESTABILIMENTOS
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,16 kVA / POSTE
- CORONA MIA MECÂNICA PROTEGIDA
- FOLHA TÉCNICA

**SIMBIOLOGIA**

- POSTE CONCRETO CONE EXISTENTE
- POSTE CONCRETO CONE A INSTALAR
- POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
- POSTE DE MADEIRA A INSTALAR
- POSTE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
- POSTE CONCRETO DUPLO T A INSTALAR
- ANCORAGEM SIMPLES
- ANCORAGEM DUPLA

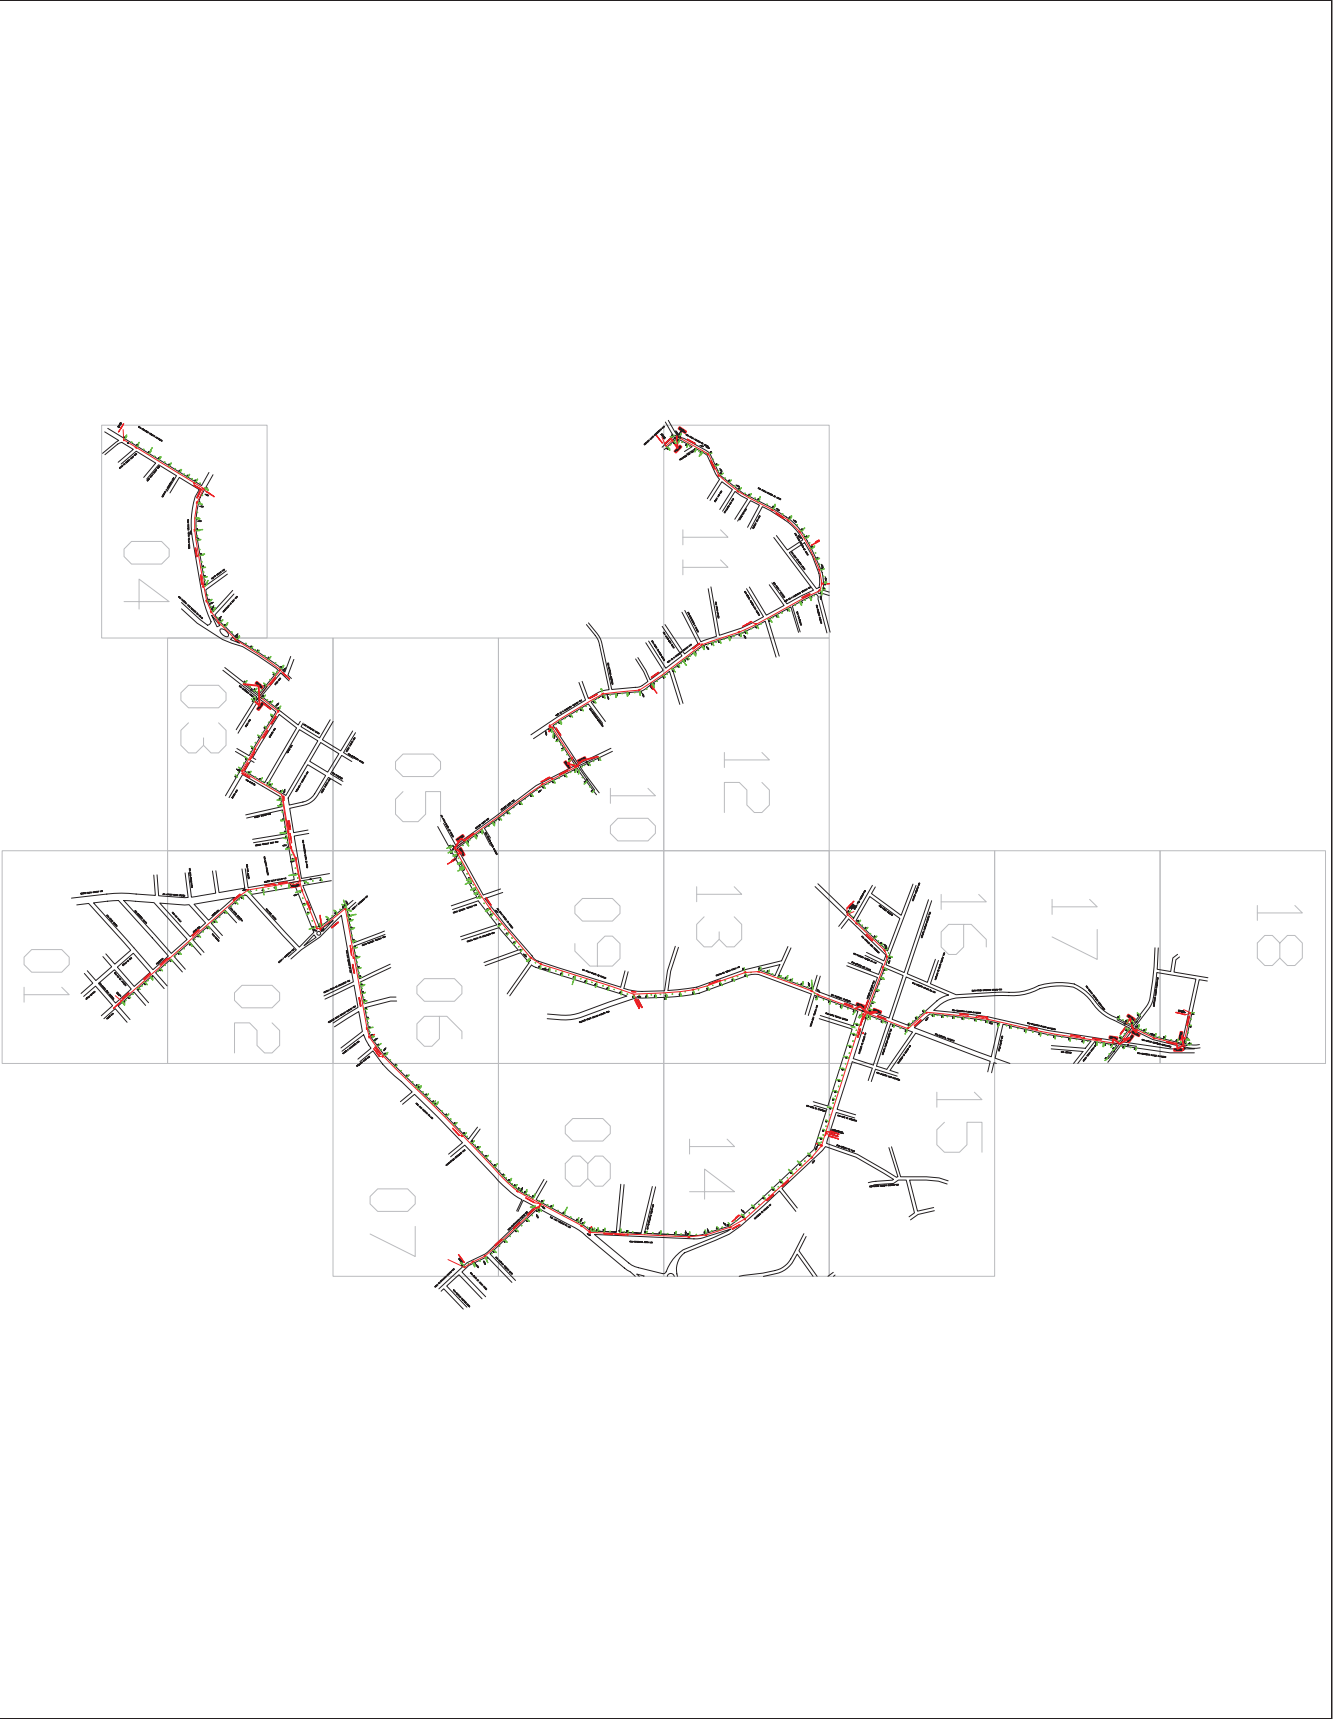

**SIMBIOLOGIA**

**SITUAÇÃO**

			01		

PROJETO: Urbano  
COP. Nº: S/ESCALA

LOCALIDADE / ZONA: LOCALIDADE SANTO ANTONIO DA PARANÁ

NOME: BARRIO RESIDENTIAL MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PARANÁ

TIPO DO PROBLEMA/DESENVOLVIMENTO: 01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º José Roberto de Souza Junior

CHRG: 40867-03

**CENTRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS**

UNIDADE DE REGISTRO DE PROJETOS E PERICIAS

DATA: 24/07/2014

FECHA: 01/01



